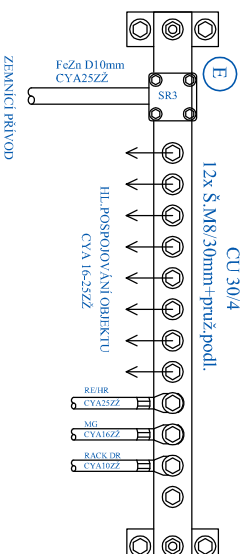


HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU HOP

HOP

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP
DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :

DLE ČL.542.4.1 ČSN 332000-5-54 :

Na prípojnici HOP budú pripojeny tyto vodiče :

- uzemňovací přírůdky
- ochranné vodiče
- vodiče hlavního pospojování


V objektu bude provedeno hlavní pospojování (potenciálůvých vyrovnání) dle čl. 413.1.2.1 ČSN 332000-4-41. Do systému hl. pospojování musí být připojeny tyto vodiče části :

- ochranný vodič;
 - uzemňovací přívody, hlavní ochranné svorky
 - rozvod potrubí v budově, tj. voda, vodňý odpad (ZTV), plyn, potrubí, rozvody ÚT, TUV;
 - zařízení a rozvody VZT, klimatizace;
 - kovové konstrukční části budovy (opětištění, horizontální a vertikální konstrukce,
- Vodivé části přicházející z venku musí být pospojovány co nejblíže vstupu do budovy.

Pro pospojování bude použito vodiče CYA25/ZŽ.

Skříň bude opatřena zámkem na trnový klíč 6x6 mm.

| | |
|--------------------------------|--|
| ROZVÁDĚČ/NÁZEV : | HOP |
| PROVEDENÍ, VZOR : | OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ |
| TYP : | ATYP |
| KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU : | IP 40 |
| KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU : | IP 00 |
| ROZMĚRY : | Š 400/v 250/hl 150mm |
| DĚLENÍ : | - |
| NÁTĚR/BARVA : | RAL 9003 |
| OBSLUHA : | PRAČ.POUČENÝMI |
| PŘÍVOD(V) : | VRCHEM |
| VÝVOD(V) : | NAHORU |
| OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM : | DLE ČSN 332000-4-41ed2 |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA : | SAMOČIN ODPJOENÍM OD ZDROJE 3PEN AC 50Hz, 400/230V/TN-C-S |
| OVLÁDACÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA : | - |

| | | |
|--|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | Ing. Zdeněk Novák | |
| VYPRACOVAL : | Ing. Zdeněk Novák |  |
| KONTROLOVAL : | Ing. Milan Černocký | |
| MÍSTO STAVBY : | Dolní 51, 700 30 Ostrava - Zábřeh | |
| STAVEBNÍK : | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava | |
| Příjemce : | SMO, měst. obv. Ostrava - Jih, Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka | |
| AKCE / NÁZEV : | | |
| VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBL. DOLNÍ 51, OSTRAVA - ZÁBŘEH | | |
| OBJEKT / ČÁST : | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | |
| OBSAH : | HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP | |
| <div>Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL</div> <div>Obchodně technická a projektční kancelář</div> <div>A.Gawlas 111/32, 700 30 Ostrava</div> <div>tel.: +420 603 448 517, novel@fiscal.cz</div> | | |
| DATUM : | 6/2018 | |
| STUPEŇ PD : | DPS | |
| ZAK. Č. : | 0318 | |
| FORMÁT : | 1x A4 | |
| MĚŘÍTKO : | | PŘÍLOHA č. : |
| - | | 08 |