


RS-1

3PEN/NPE AC 50Hz 400V / TN-C-S

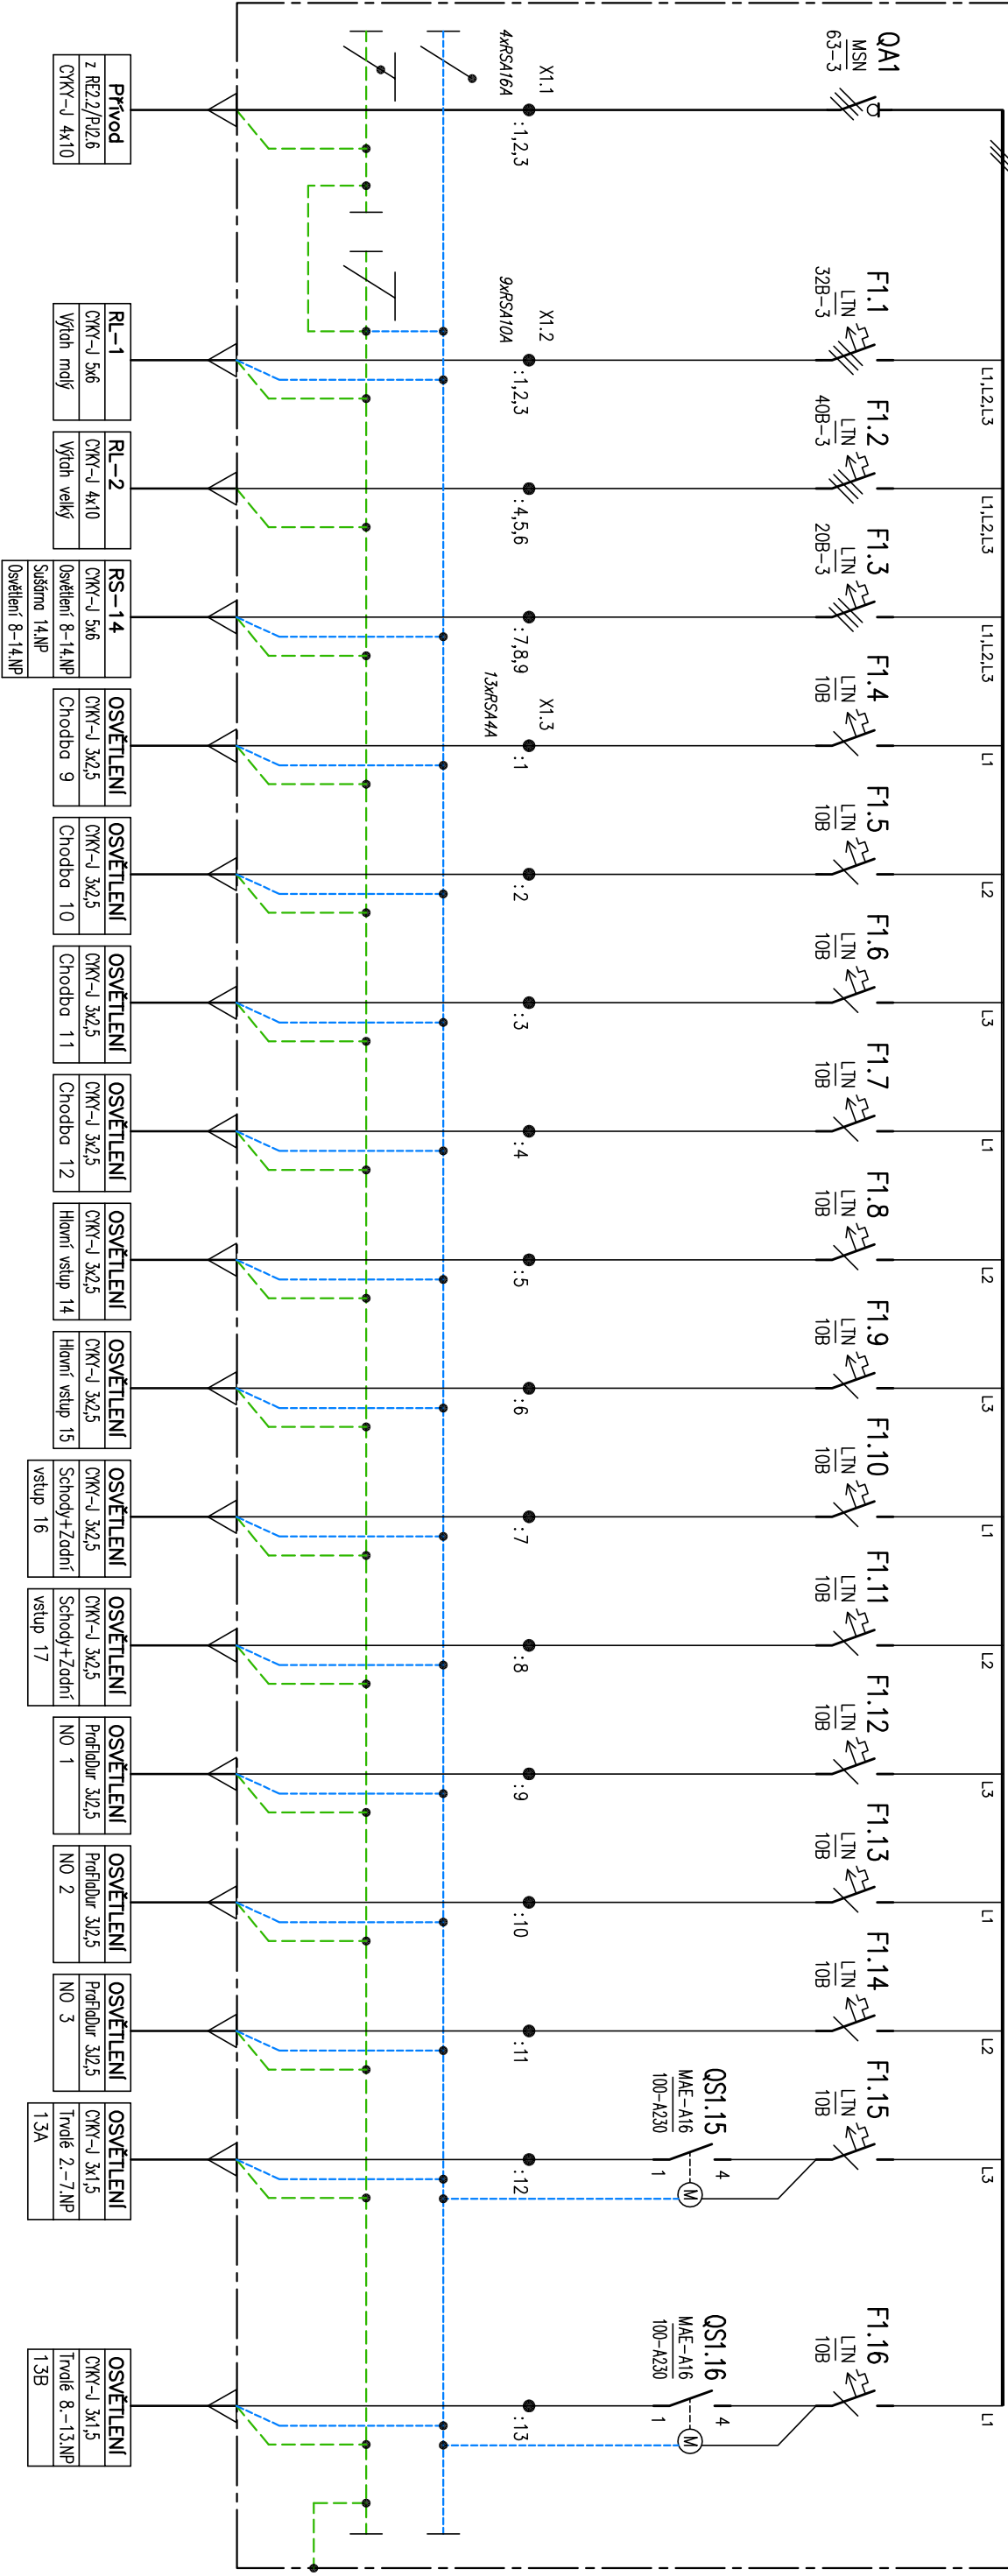

Přívod
z RE2/P/2,6
CNKY-J 4x10

RL-1
CNKY-J 5x6
Výťah malý

RL-2
CNKY-J 4x10
Výťah velký

RS-14
CNKY-J 5x6
Osvětlení 8-14.NP
Sušárna 14.NP
Osvětlení 8-14.NP

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Chodba 9

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Chodba 10

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Chodba 11

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Chodba 12

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Hlavní vstup 14

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Hlavní vstup 15

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Schody+Zadní
vstup 16

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x2,5
Schody+Zadní
vstup 17

OSVĚTLENÍ
Profidbur 3x2,5
NO 1

OSVĚTLENÍ
Profidbur 3x2,5
NO 2

OSVĚTLENÍ
Profidbur 3x2,5
NO 3

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x1,5
Trvale 2.-7.NP
13A

OSVĚTLENÍ
CNKY-J 3x1,5
Trvale 8.-13.NP
13B

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Ochranná opatření—automatické odpojení od zdroje
- ochrana základní: zajištěna izolací živých částí, kryty, zámkovy
 - ochrana při poruše: zajištěna automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000—4—41 ed.2

Zpracovatel:
Designer:

Objednatel/Client:

ELIN servis s.r.o.		Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava		Ing. Kamil Burček		Miroslav Mézeš		Ing. Pavel Stochiv	
Revize		Datum/Date		Popis změny/Change description		Manager projektu		Vyprocováno/Issued by	
Název/Title		Investor/Client		Úřad městského obvodu Ostrava-Jih		Formát/Formot		List/Sheet	
OPRAVA ELEKTRONSTALACE SPOLEČNÝCH A SKLEPNÍCH PROSTOR DOMU NA UL. V. KOŠAŘE 5/124, OSTRAVA-DUBINA		Místo stavby/Plant place		V. Košáře 5/124, Ostrava-Dubina		Datum/Date		06/2018	
JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE RS-1		Část PD/Design part		Stupeň PD/Step		DPS		Měřítko/Scale	
Díl PD/Division		Číslo zakázky/Ref. No.		EIS-02/06/2018		---		---	
ELIN Servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava		Archivní číslo/Drawing No.		EIS-06/2018 -04		Č. výkř./Order No.			

