


rozvaděč v chodbě vstupu do Prádelny, Mandlovný

RM-1

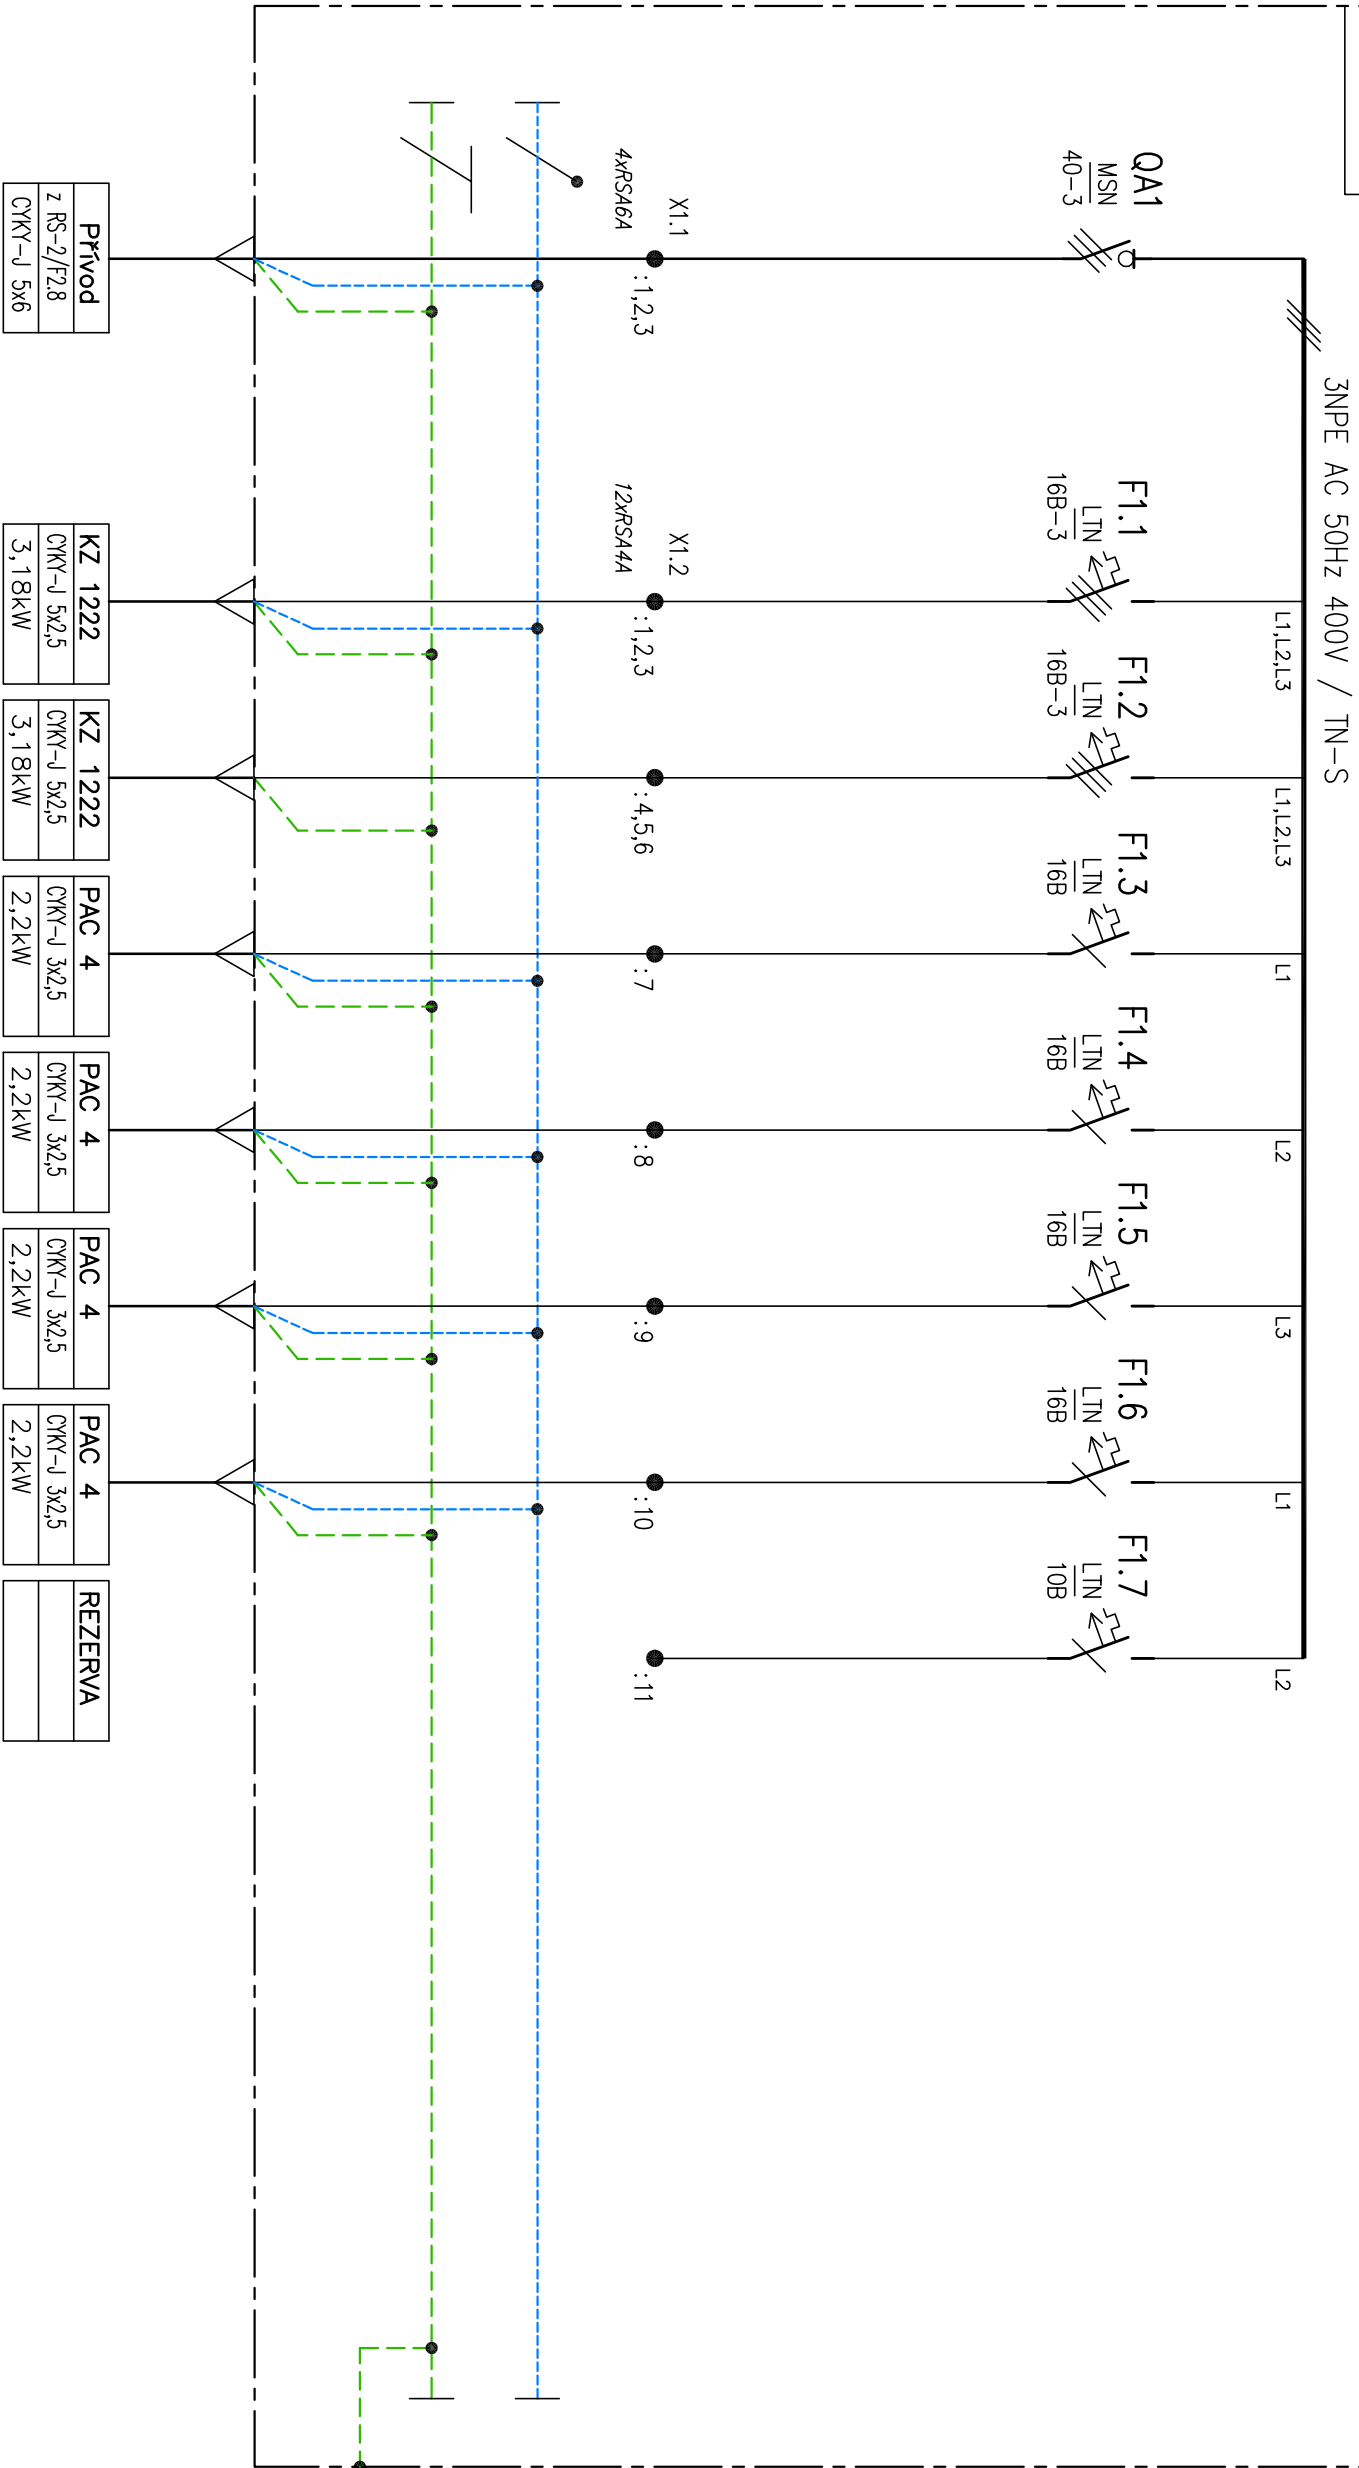

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Ochranná opatření—automatické odpojení od zdroje
- ochrana základní: zajištěna izolací živých částí, kryty, zámkový
 - ochrana při poruše: zajištěna automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000—4—41 ed.2

ZVÁŽIT DALŠÍ VYUŽITÍ ROZVADĚČE

Zpracovatel:
Designer:



ELIN servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava

Objednatel/Client:		ELIN servis s.r.o.					
Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava							
Název/Title	OPRAVA ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH A SKLEPNÍCH PROSTOR DOMU NA UL. V. KOŠAŘE 5/124, OSTRAVA-DUBINA			Revize	Datum/Date		
	JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE RM-1			Popis změny/Change description			
	Investor/Client	Úřad městského obvodu Ostrava-jih		Formát/Format			
	Místo stavby/Plant place	V. Košáře 5/124, Ostrava-Dubina		Datum/Date			
	Část PD/Design part			Stupeň PD/Step	DPS		
Díl PD/Division			Číslo zakázky/Ref. No.	EIS-02/06/2018			
</							