


















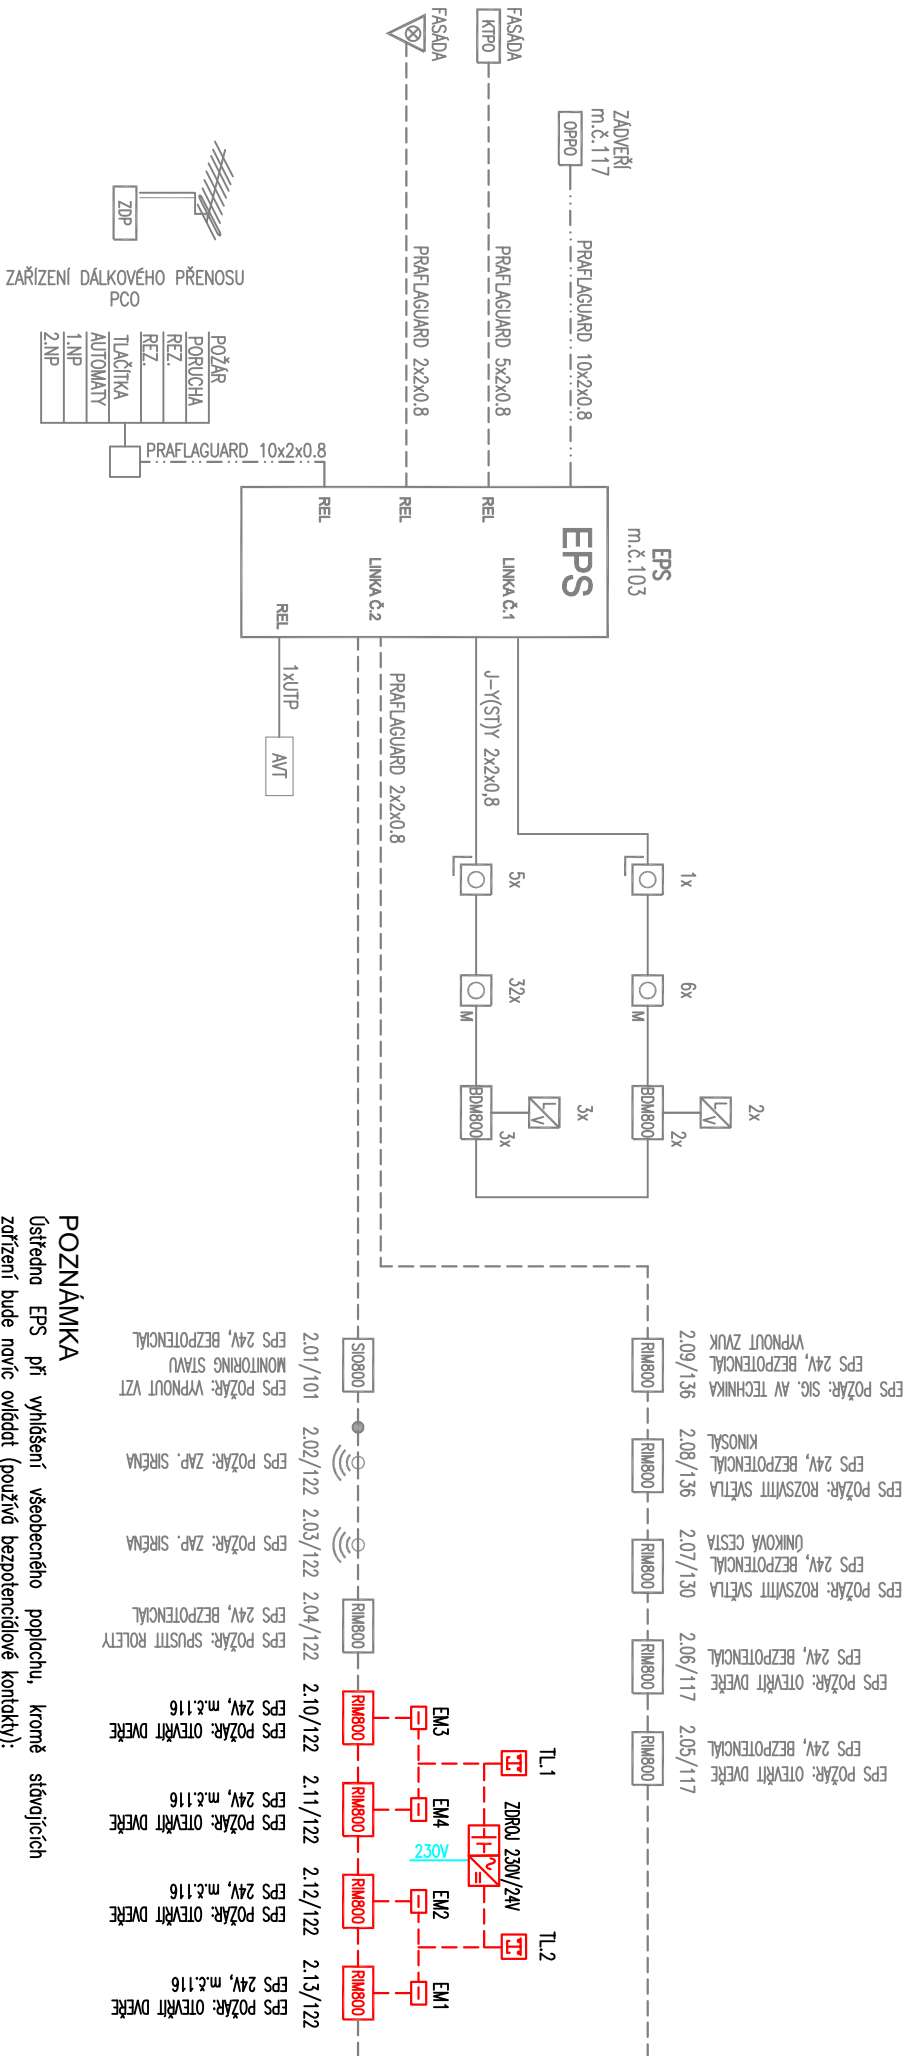


ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

LEGENDA EPS:


- | | |
|---|--|
|  | EPS – ÚSTŘEDNÁ EPS |
|  | EPS – AUTOMATICKÝ HLASIČ–MULTISENZOROVÝ (OPT+TER) |
|  | EPS – TLAČÍTKOVÝ HLASIČ |
|  | EPS – LINEÁRNÍ HLASIČ |
|  | EPS – OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY |
|  | EPS – KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY |
|  | EPS – PŘENOS NA PCO |
|  | EPS – LINEÁRNÍ HLASIČ–ADAPTER |
|  | EPS – VÝSTUPNÍ JEDNOTKA – RIM800 |
|  | EPS – VSTUPNĚ–VÝSTUPNÍ JEDNOTKA – SI0800 |
|  | EPS – AKUSTICKÁ SIGNALIZACE |
|  | EPS – POŽÁRNÍ KONZOLE PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE SE 2 ELEKTROMAGNETY (2x60mA)/Z |
|  | EPS – ROZPÍNAČÍ TLAČÍTKO PRO VYPNUTÍ MAGNETŮ DVEŘÍ |
|  | EPS – AKU |
|  | EPS – NAPÁJECÍ ZDROJ |
|  | EPS – TRASA KABELU LINKOVÝ ROZVOD J–Y(ST)Y 2x2x0,8 |
|  | EPS – TRASA KABELU OVLÁDNÁ ZARÍZENÍ PRAFIguard F 2x2x0,8, B2ca,s1,00 P–90R,E90 |
|  | EPS – TRASA KABELU OVLÁDNÁ ZARÍZENÍ PRAFIguard F 5x2x0,8, B2ca,s1,00 P–90R,E90 – KTF0, TABLO |
|  | EPS – TRASA KABELU OVLÁDNÁ ZARÍZENÍ PRAFIguard F 10x2x0,8, B2ca,s1,00 P–90R,E90 – OPPO, ZDP |




POZNÁMKA

Ústředna EPS při vyhlášení všeobecného poplachu, kromě stávajících zařízení bude navíc ovládat (používá bezpotenciálové kontakty):

- uvolnění magnetů EM1-EM4



ZHOTOVITEL / KONTRAKTNÍ OSOBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. KLHÚFEK Pavel	Ing. KLHÚFEK Pavel	MRKVA Libor
INVESTOR		
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD JIH		
OSTRAVA JIH – KINO LUNA		
ROZŠŘENÍ EPS NA OVLADANÍ DVEŘÍ PŘÍSTUPU DO KINOSÁLU KINA LUNA		
na ul. Vyškovická, 700/30, Ostrava – Jih kraj Moravskoslezský		
F. Výkresová dokumentace		
SLABOPROUD-EPŠ PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA – EPS		
		
SLABOPROUDÉ SYSTÉMY		
Cubenet s.r.o.		
Zemgova 4/35/44, 703 00 Ostrava		
www.cubenet.cz		
projekt – realizace – servis		
FORMÁT	2x44	
DATUM	07/2018	
STUPĚŇ	PRS	
Č. ZAKÁZKY	18-M001-01PRS	
MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKR.	SADA
-	D.1.4.E-03	