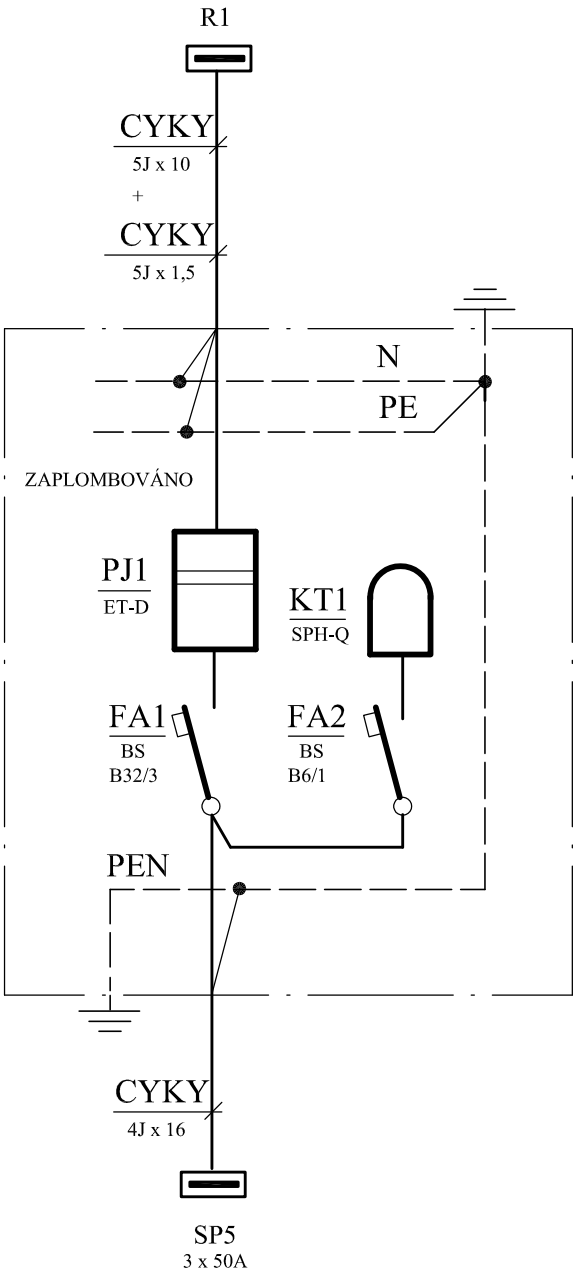


Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

D.1.4.3 - Elektroinstalace

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | TECH. KONTROLA | poel spol. s r.o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jar. Pokorný | Marek Seifert | Kateřina Seifertová | Ing. Jar. Pokorný | | |
| Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh | | | | FORMÁT | 1xA4 |
| | | | | DATUM | 09/2017 |
| | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | ARCH. Č. | 4105 |
| ROZVODNICE RE | | | | MĚŘÍTKO - | ČÍSLO VÝKR. 505 |