



Diagonální odtahový ventilátor do kruhového potrubí DN 200 v tichém provedení s časovým doběhem
Vo=500m³/h (100Pa)
Pi=97.0W, 1f/230V

Diagonální odtahový ventilátor do kruhového potrubí DN 200 v tichém provedení s časovým doběhem
Vo=500m³/h (100Pa)
Pi=97.0W, 1f/230V

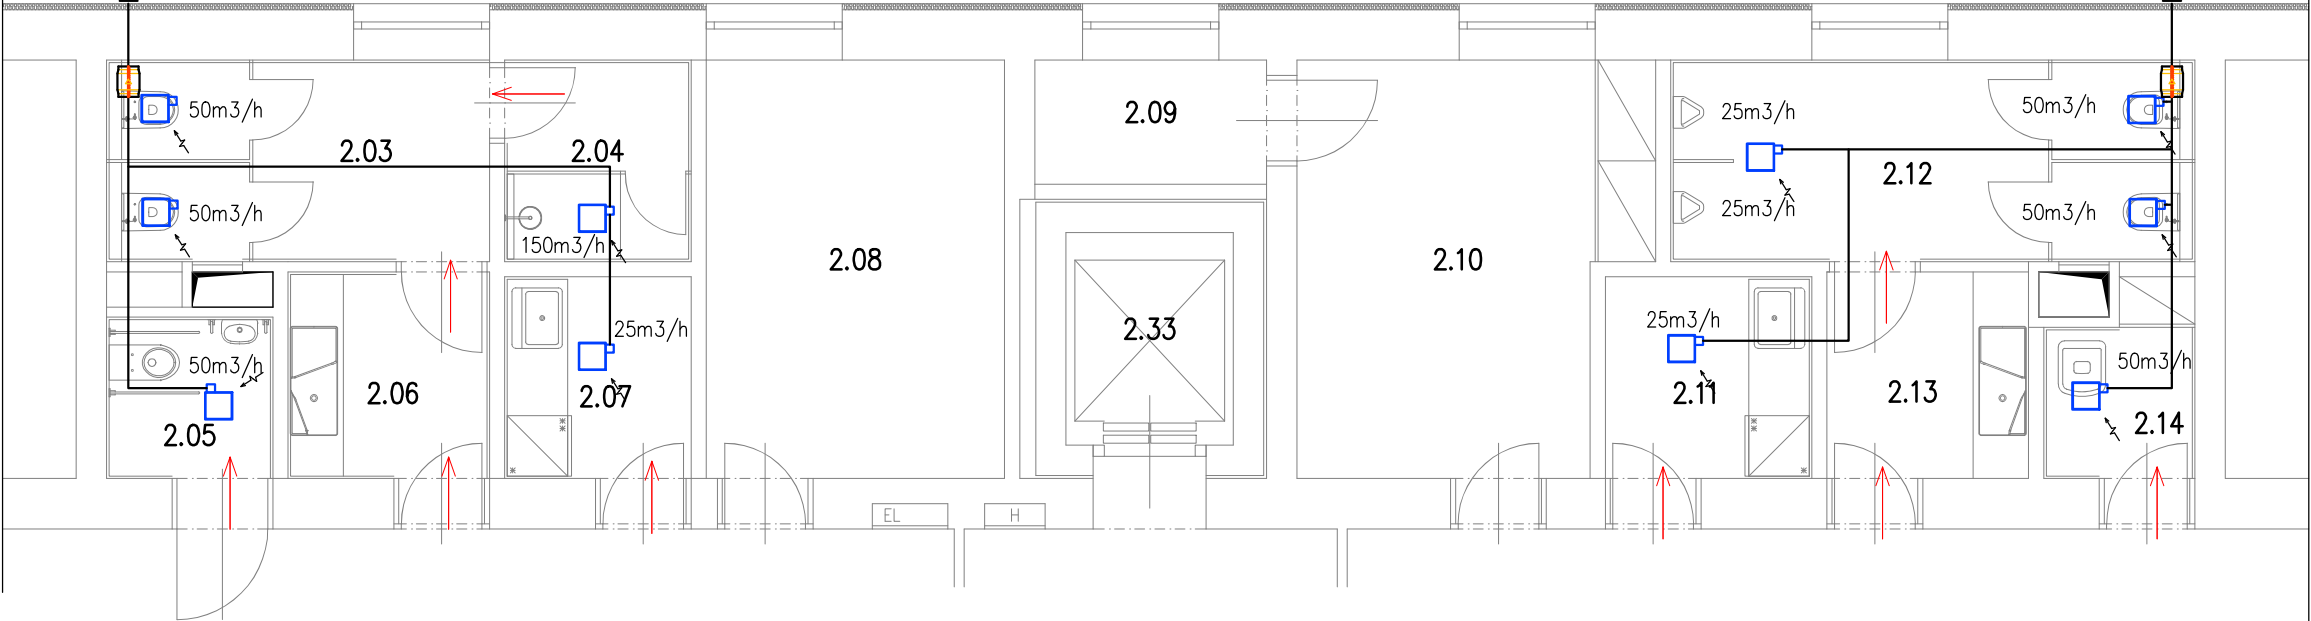

<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš Na Chromině 91 747 16 Hat IČ: 01342060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	STAVEBNÍ UPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ, EDISONOVA 793/84			investor:	
	odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Niklová	podpis:	číslo zakázky:	01/01/2024
	vypracoval:	Ing. Petr Fraš	podpis:	formát:	2xA4
	stupeň:	DPS		datum:	leden 2024
výkres:					číslo výkresu:
VZDUCHOTECHNIKA					D.1.1 - 120