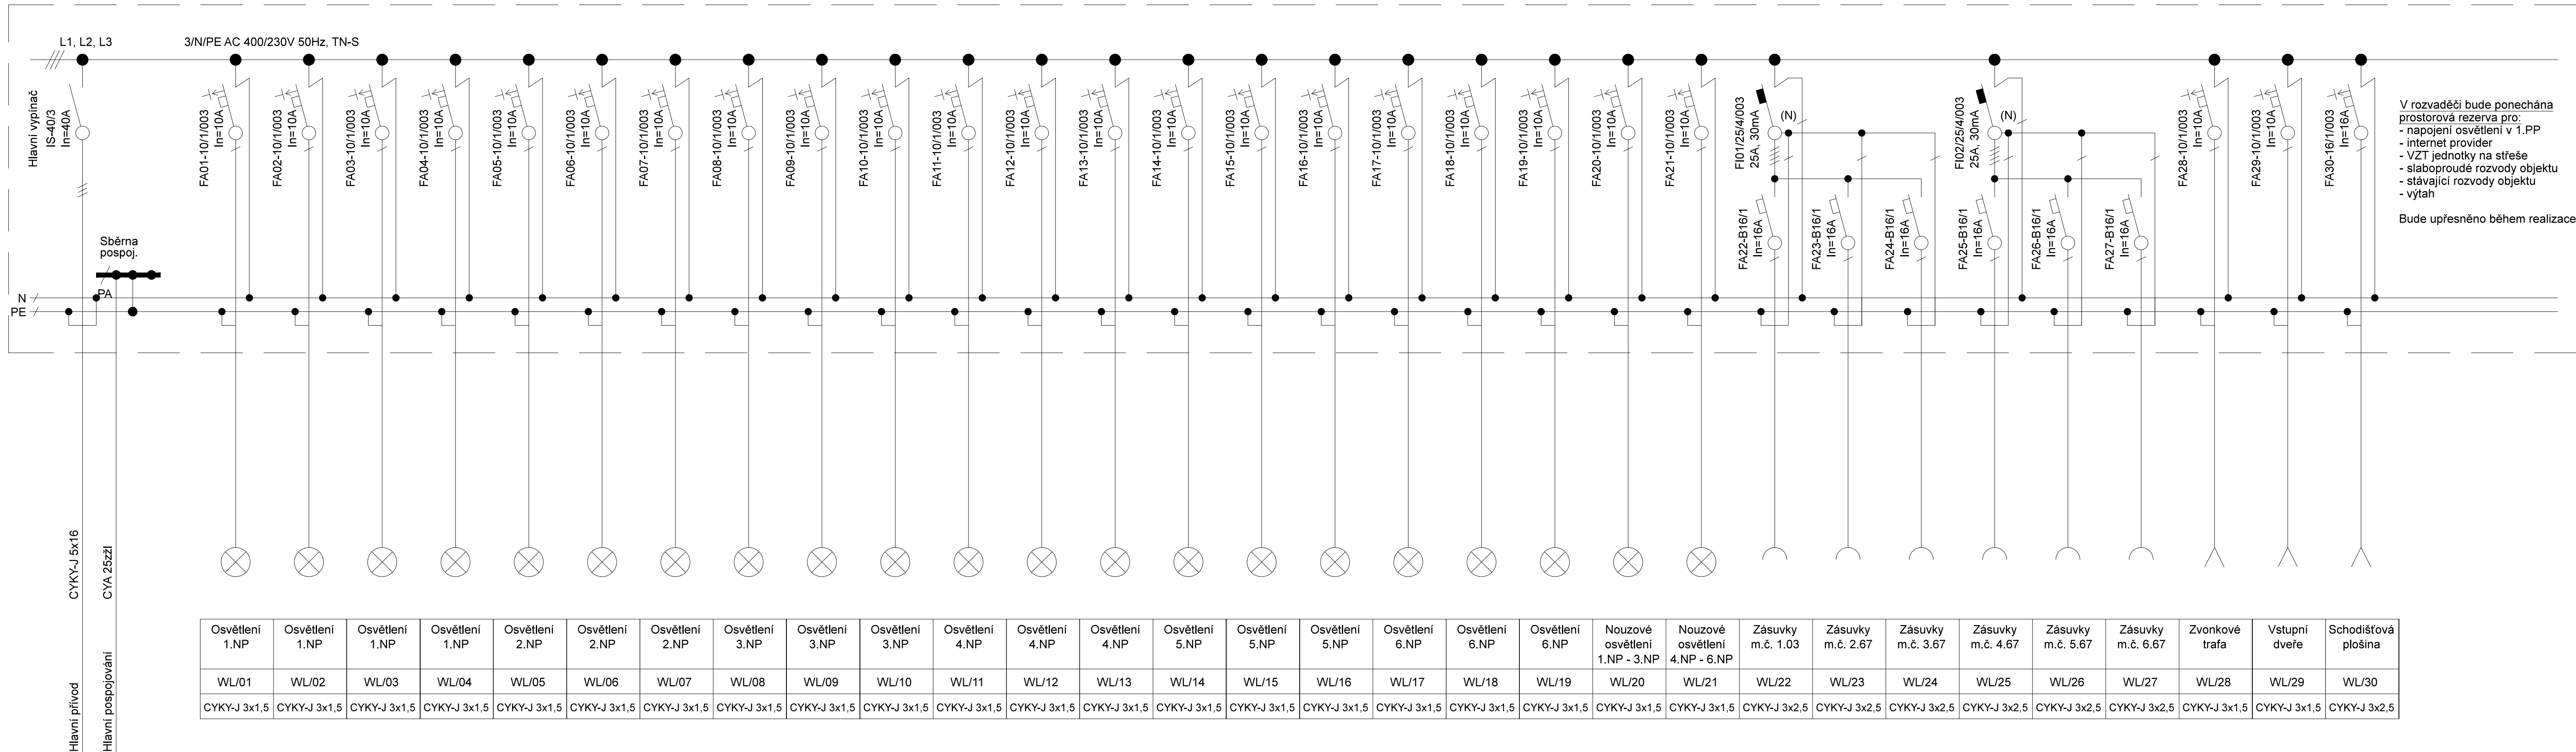


## Rozvaděč společné spotřeby RSS (1.PP)





**POZNÁMKA:**

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.

Rozvaděč bude oceloplechový, zapuštěný s min. krytím IP40/20.

<p>zhotovitel:</p>  <p>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromíně 794/91 Hať, 747 16 IČ: 03142060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com</p>	<p>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU ČUJKOVA 29</p>			<p>investor:</p> <p>Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka</p>
	<p>odpovědný projektant:</p> <p>Ing. Petr Fraš</p>	<p>podpis:</p> 	<p>číslo zakázky:</p> <p>02/10/2019</p>	<p>měřítko:</p>
	<p>spolupráce:</p> <p>David Krayzel</p>	<p>podpis:</p>	<p>formát:</p> <p>2xA4</p>	
	<p>stupeň:</p> <p>DPS</p>		<p>datum:</p> <p>12/2019</p>	
<p>výkres:</p>	<p>Schéma rozvaděče společné spotřeby RSS</p>			<p>číslo výkresu:</p> <p>D.1.4.e.24</p>